


SZ0A	WARSTWY	CM
	MATA DRENARSKA	-
	POLISTYREN EKSTUDOWANY XPS	5
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	-
	ŚCIANA ŻELBETOWA	30
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	-
SZ5	WARSTWY	CM
	TYNK ZEWNĘTRZNY NA SIATCE	-
	STYROPIAN EPS 80	20
	ŻELBETOWA ŚCIANKA ATTyki	6
	KONST. DREW. POLĄGI/ STYR. EPS 80/ KLINY STYROPIANOWE	3/5/-
	POWYŻEJ POLĄGI STYROPIAN EPS 80/PAPA WIERZCH. KRYCIA	5/-
A	WARSTWY	CM
	PLYTKI GRESOWE NA KLEJU	2
	GLĄDZ WYROWNAWCZA	-
	WYLEWKA BETONOWA	5
	STYROPIAN EPS .100	10
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	-
	CHUDY BETON	15
	UTWARDZONY GRUNT RODZINY	-
B	WARSTWY	CM
	PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA	-
	PAPA	-
	PLYTA OSB	1,8
	KONSTRUKCJA DREWNIANA POLĄCI/PIANKA PUR ZEWNĘTRZNA	MIN. 10
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	-
	PLYTA ŻELBETOWA	12
	PRZESZTŻEN INSTALACYJNA	-
	RUSZT STALOWY	4
	PLYTA GK/GKB	1,25
	FARBA EMULSYJNA WEWNĘTRZNA	-
D	WARSTWY	CM
	PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA	-
	PAPA	-
	PLYTA OSB	1,8
	KONSTRUKCJA DREWNIANA POLĄCI/WEJNA MINERAL. GR. 20CM	-
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	-
	PLYTA ŻELBETOWA	12
	STYROPIAN EPS 80	5
	TYNK ZEWNĘTRZNY NA SIATCE	-

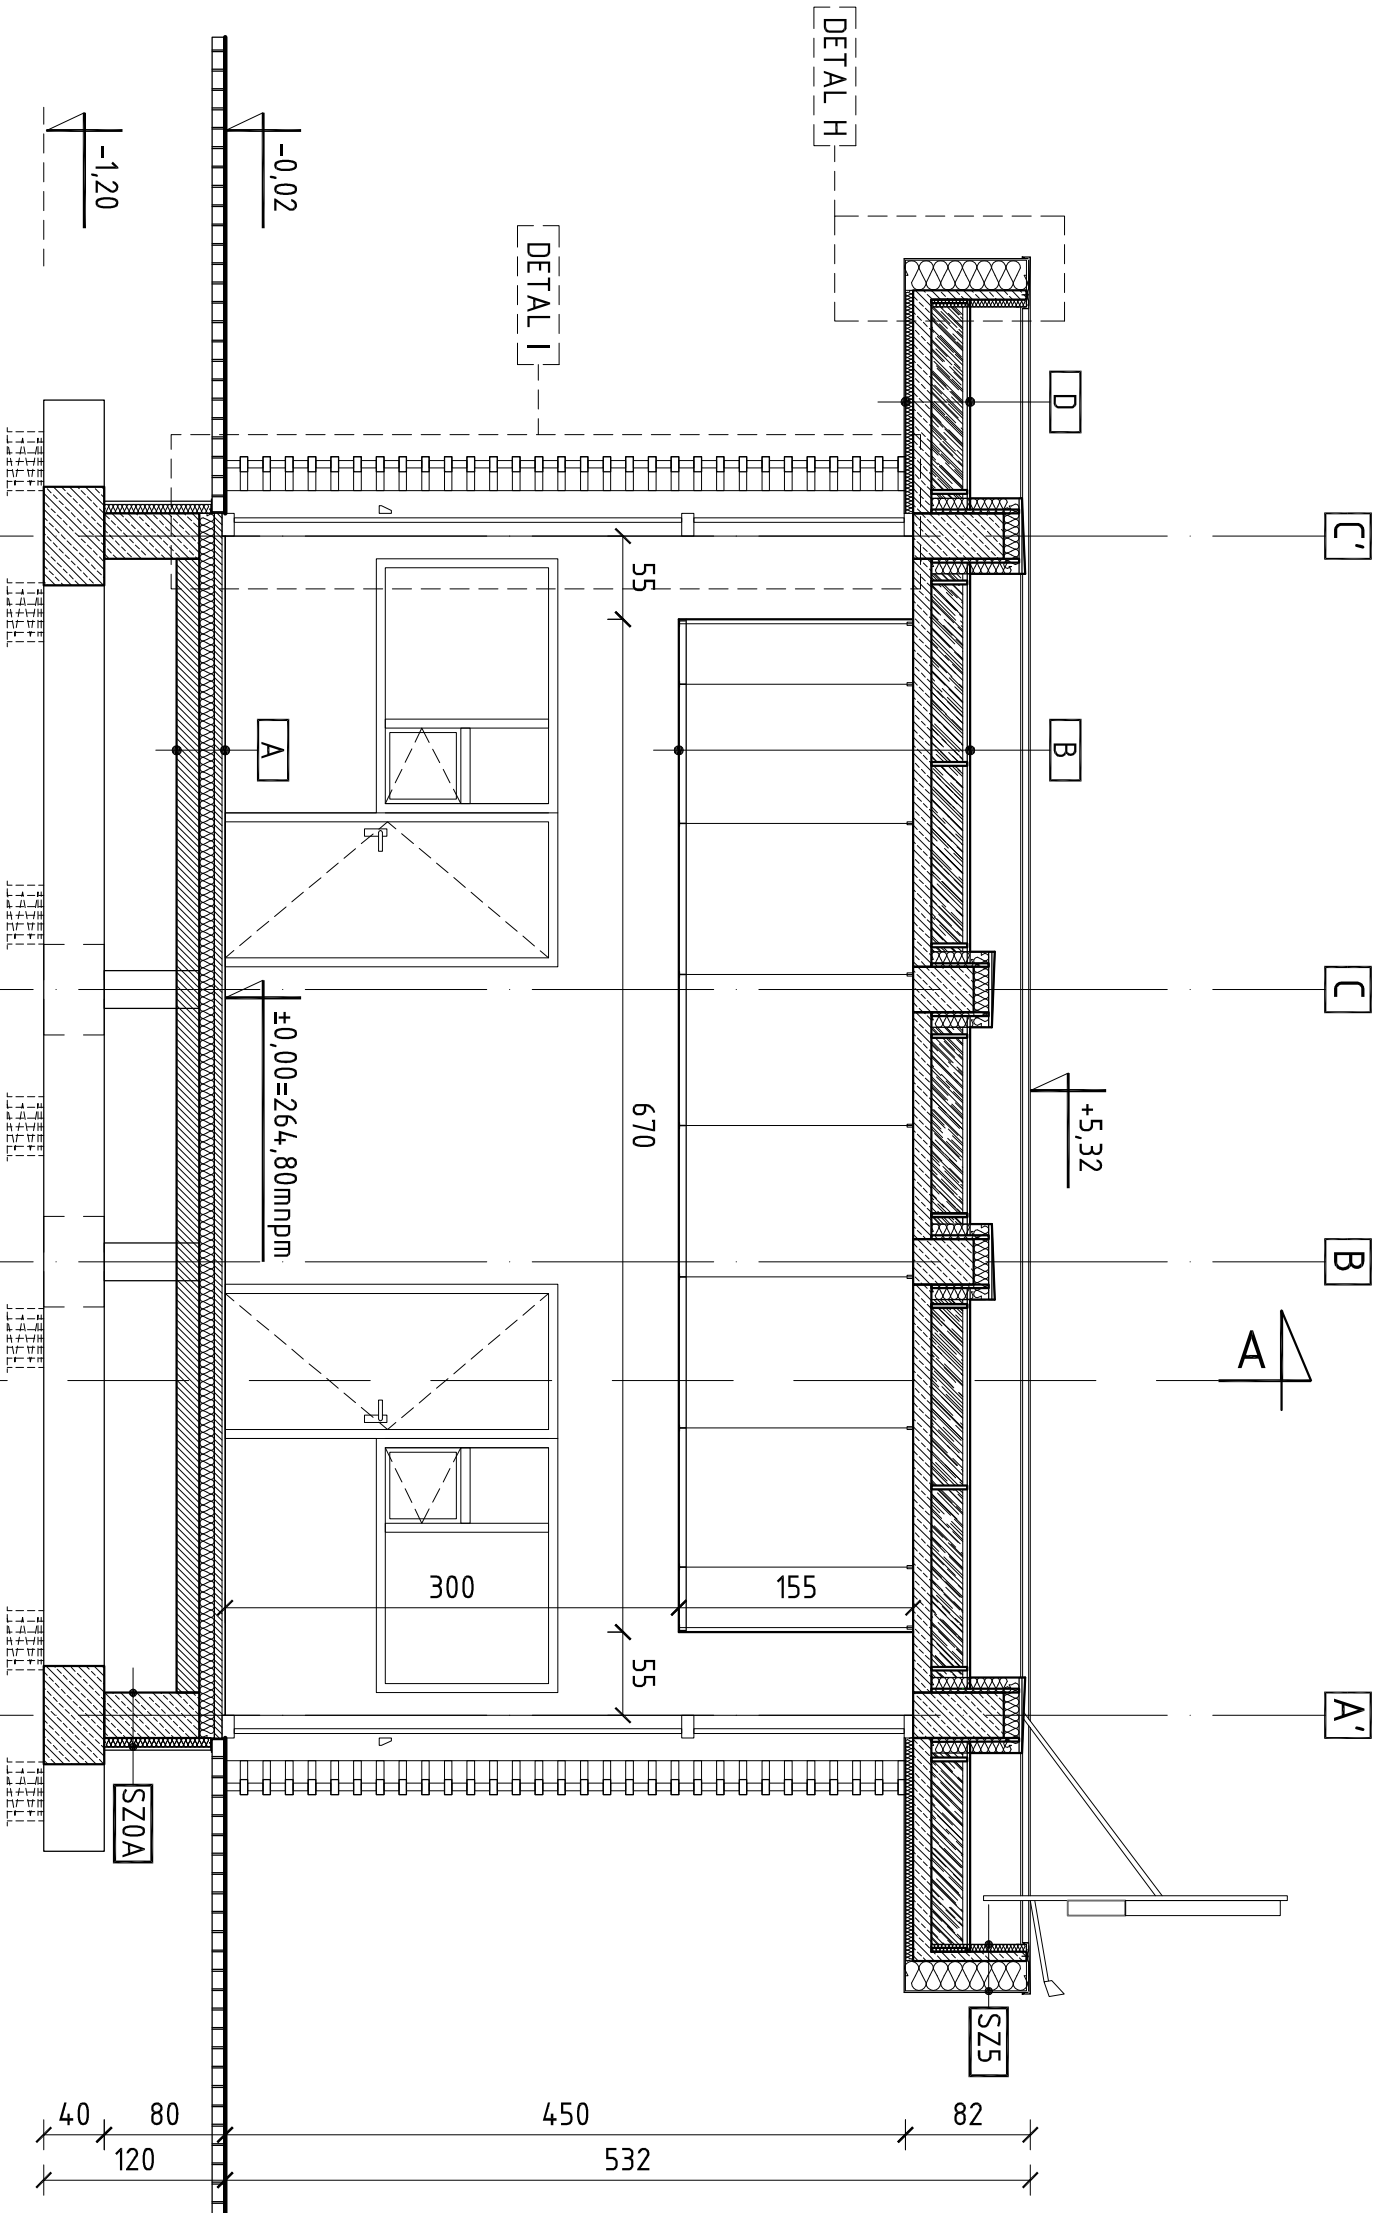

Żadna część niniejszego dokumentu nie może być przedrukowana ani kopiowana jakiegokolwiek techniką bez pisemnej zgody CARBO PROJEKT Sp. z o.o. w Tychach

CARBO PROJEKT			
Spółka z o.o. ul. Budowlanych 168 43-100 TYCHY			
Projektował	Nazwisko	Nr upr.	Podpis
	mgr inż. arch. Tomasz Bednarek	7/06/ SLOKK	
Opracował	Nr upr.	Data	
	mgr inż. arch. Ł. Zenderowski	03-13 r	
Sprawdził	Nr rys.	Data	
	mgr inż. arch. P. Wilk	03-13 r	
Projekt budowlany			
Przekrój C-C			